




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แบบอาคารพลัด 2 ชั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

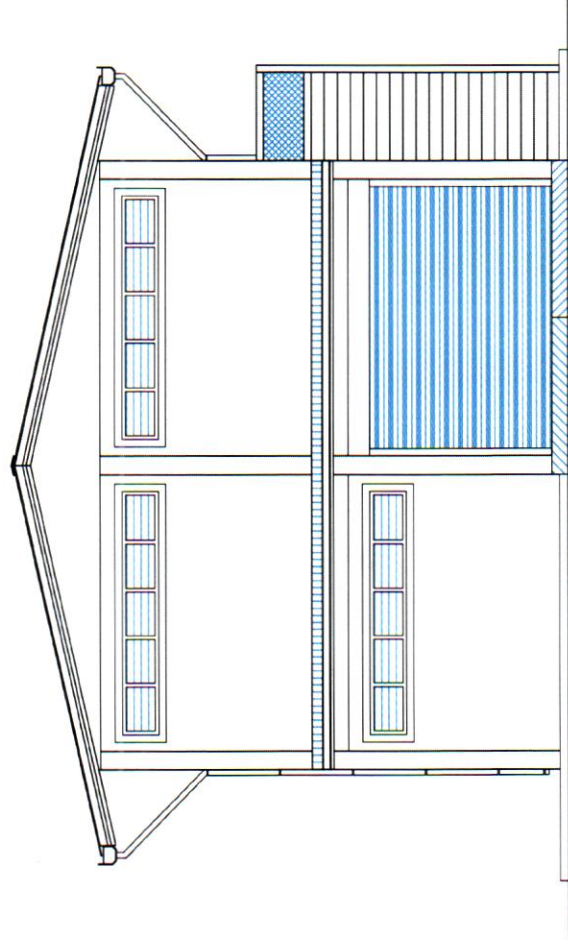

9

รายงานการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ระดับอาคาร
- ระดับ 0+000 ให้ถือเอาระดับผิวถนนที่อยู่ด้านหน้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้างกำหนด

- ระยะและขนาดที่กำหนดในแบบเป็นระบบเมตริก (เมตร) กรณีที่แบบขัดแย้งให้ถือเอาแบบขยายเป็นเกณฑ์ตัดสิน
2. การปักผัง
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังระดับมาตรฐาน ตรวจสอบแนวระยะก่อนเริ่มขุดหลุมฐานราก
3. คุณสมบัติคอนกรีตและแม่พิมพ์สำเร็จรูป
- กำลังคอนกรีตจะต้องมีกำลังด้านทอนแรงไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 7 วัน หรือไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน (ทรงลูกบาศก์)

- แม่พิมพ์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้างจะต้องเป็นแม่พิมพ์ชนิดโอรด์แลนด์ ประเภท 1

- การเทคอนกรีตจะต้องเทติดต่อกัน คอนกรีตจะต้องได้รับการกระทุ้งหรือเขย่า
4. เหล็กเสริมคอนกรีต
- มาตรฐานงานเหล็กเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชนิด SR24 และ SD40

- การต่อทาบเหล็กจะต้องมี ระยะไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กทาบนั้น ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการทาบเหล็กในตำแหน่งเดียวกันมากเกินไปจนทำให้คอนกรีตล้น
5. ไม่แนบ
- ไม่แนบประกอบแปลน, คาน ถ้าใช้ไม้ปรุปรุจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ถ้าใช้ไม้ฉลิมจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. และต้องมีไม้ประกบเพื่อความแข็งแรง

- การถอดแบบข้างเสา, ข้างคาน จะถอดได้เมื่อคอนกรีตอายุครบ 48 ชม. ส่วนไม่แนบทั้งพื้น และข้างคาน จะถอดได้เมื่อคอนกรีตอายุครบ 21 วัน
6. วัสดุทั่วไป
- ปูนซีเมนต์สำหรับปูนก่อ ปูนฉาบใช้ปูนซีเมนต์


- ทราซต้องเป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปน มีเม็ดหยาบ คมแข็งเกร็ง สะอาด

- หิน กรวด ที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีความแข็งแรง เทียบ ไม่ยุ่ย สะอาด

- อิฐเป็นอิฐที่ไม่เปราะหรือแตกง่าย ต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนการก่อเสมอ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำสะอาด
7. งานทาสี
- จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสีเสียก่อน และจะต้องทาสีอย่างน้อย 2 ครั้ง

- งานเหล็ก จะต้องทาสีกันสนิม อย่างน้อย 2 ครั้ง
8. งานอื่น ๆ
- ข้อกำหนดอื่นและการแก้ไขแบบอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและต้องอยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงานหรือเจ้าของงานเห็นชอบให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างและเกิดประโยชน์สูงสุด



สำนักงานสาธารณูปโภค
จังหวัดกาญจนบุรี


นางสาวดาร

อาคารชุด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง


สำนักงานสาธารณูปโภคจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจลုပ်




นายรัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร



นายรัชชัย บุญประสิทธิ์
สถาปนิก

เขียนแบบ



นายธีรศักดิ์ เต็มแสง
นายช่างโยธา

แปลนสถาปัตย์

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

แบบแปลนที่

ลงสจ.จก.04/2566

แผ่นที่

A-02

จำนวน


02/24

แก้ไขแบบ

วันที่

23/03/2566

แบบร่างนี้จัดทำขึ้นโดยช่างสถาปัตย์
ร่างโดยช่างสถาปัตย์



แบบอาคาร

อาคารพัสดุ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจข้อสอบ

นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์
นายก อบจ. ยะลา

วิศิษฐ์

นายรัชชัย บุญประสิทธิ์
 สย.12749

๒๕๕๖

นายธีรศักดิ์ เต็มแสง
นายช่างโยธา

แบบสำรวจแบบ

แปลนพื้นที่ 1

แบบเลขที่

સંસદ.પા.04/2566


หน้า A-03

03/24	03/24
-------	-------

பாஷா

23/03/2566	
------------	--

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

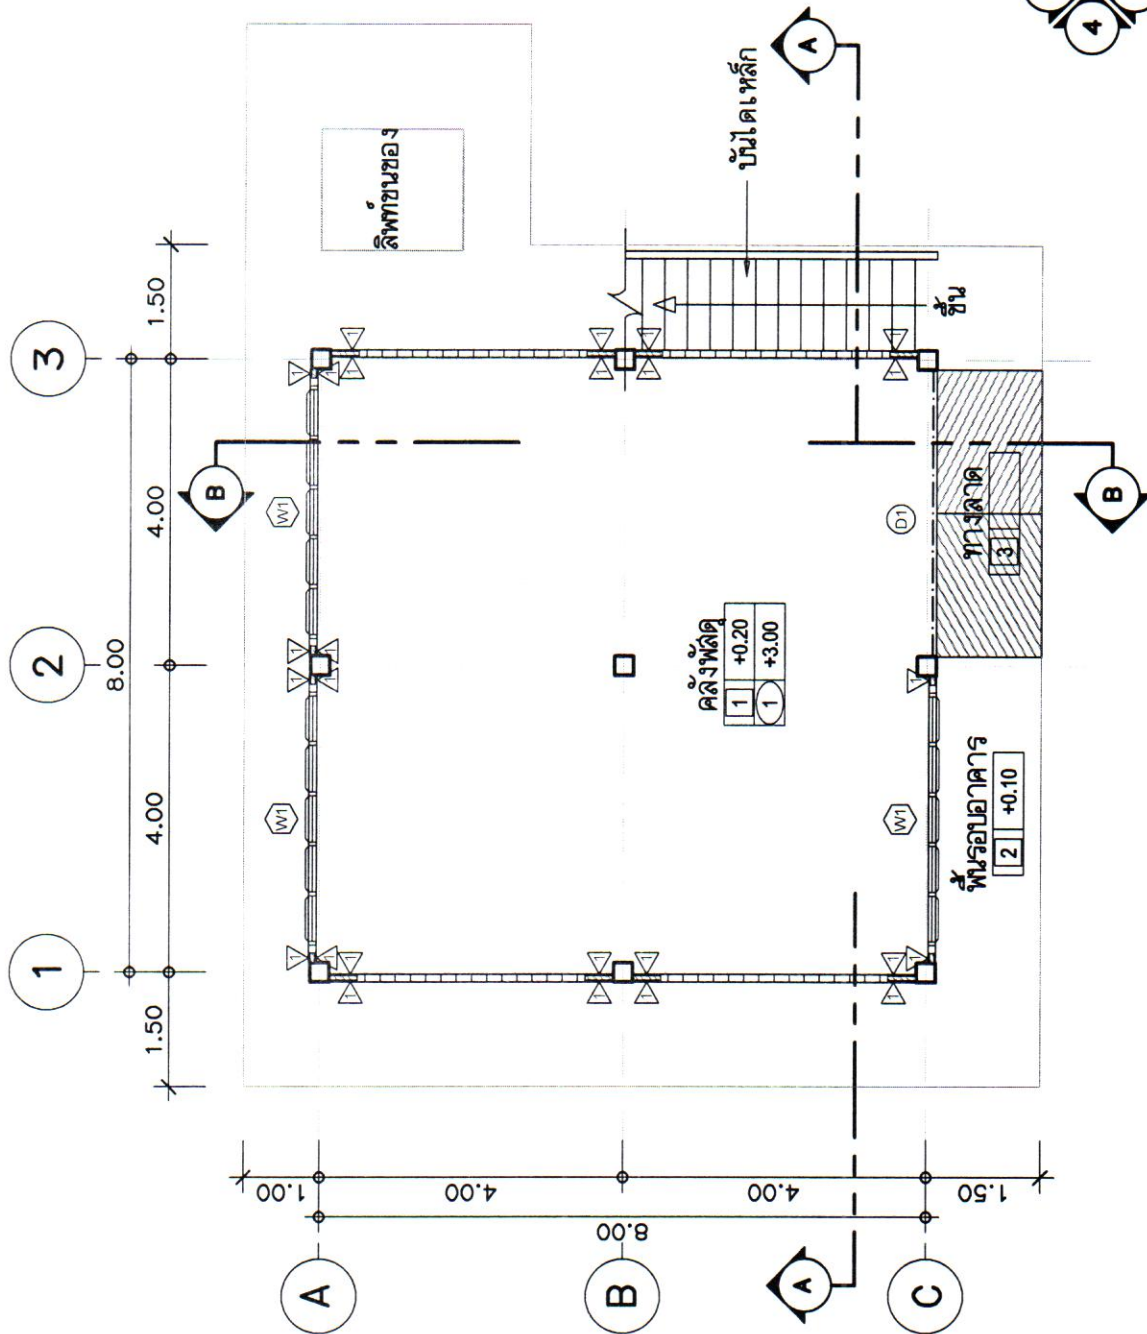

ทิศทางรูปด้าน

แปลนพงษ์นที 1

มาตราส่วน

1:100



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

แบบอาคาร

อาคารพัสดุ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสอบ

[Signature]

นายอรรถพงษ์ นฤประสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

[Signature]

นายธีชัย นฤประสิทธิ์
สย.12749

เขียนแบบ

[Signature]

นายธีรศักดิ์ เต็มแสง
นายช่างโยธา

แสดงแบบ

แปลงพื้นที่ 2

แปลนพื้นที่

สสจ.กจ.04/2566


แผ่นที่ A-04

จำนวน 04/24

แก้ไขแบบ

วันที่ 23/03/2566

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

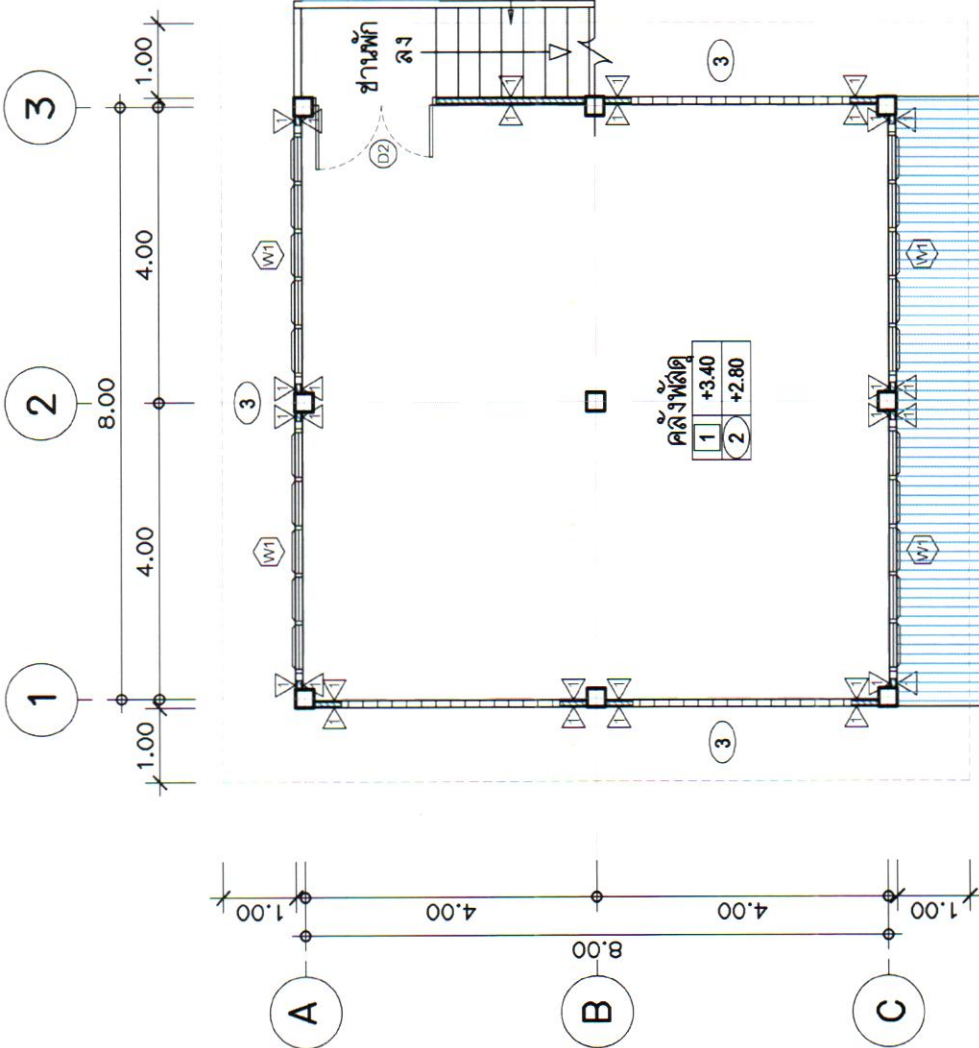

ทิศทางการดู

แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน

1:100



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

แผนอาคาร

อาคารพัสดุ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสอบ

[Signature]

นายสุพงษ์ นฤประสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

[Signature]

นายธีรชัย นฤประสิทธิ์
สย.12749

เขียนแบบ

[Signature]

นายธีรศักดิ์ เต็มแสง
นายช่างโยธา

แสดงแบบ

แปลนหลังคาชั้นที่ 1

แปลนหลังคา

สสจ.จ.04/2566




แผ่นที่ A-05

จำนวน 05/24

แก้ไขแบบ

วันที่ 23/03/2566

นายธีรศักดิ์ เต็มแสง
นายช่างโยธา

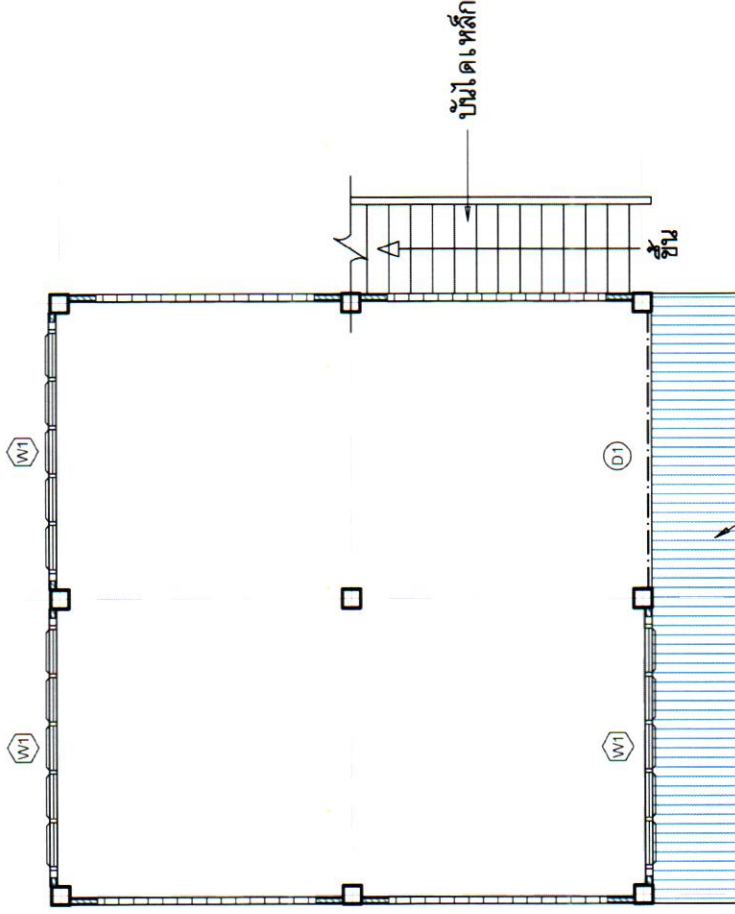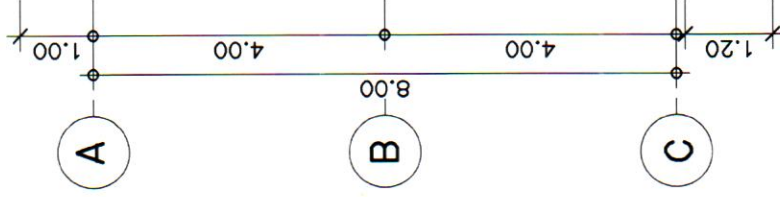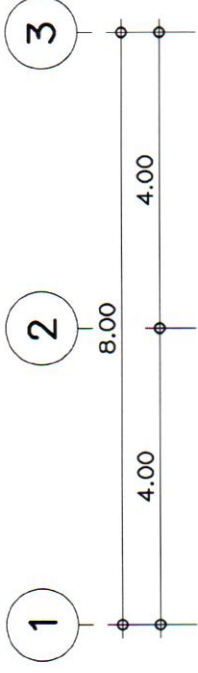

ทิศทางรูปด้าน

แปลนหลังคาชั้นที่ 1

มาตราส่วน

1:100